


п/п №	Тип КРУ	Gate-1	
1	Збірні шини	Номинальна напруга, кВ 10 Номинальний струм, А 1620 Тип матеріалу, перетин Al, 10х100	
2	Схема первинних з'єднань		
3	Номер схеми головної ланцюгів		04
4	Номер камери		25
5	Призначення камери		Лінійна
6	Фази на які встановлені трансформатори струму		A, B, C
7	Вимрювальні пристрої	Лічильник активної та реактивної енергії Амперметр Кіндовольтметр	Біла 300 G98.54.1240.F71B2.P4.C3 71.A3.1 M1 +
8	Напруга живлення та рід струму кін управління	- постійний - змінний	220В
9	Тип високовольтного обладнання, його параметри	Випиляч: шп, номінальний струм -првід випиляч Роз'єднувач: шп, номінальний струм Запобіжник: шп, номінальний струм Тип і коефіцієнт трансформації трансформаторів струму	Езурасет-25/16200 пружинний ТО/У-10 4,00/5 кл.т.10В/0,5,0,55 (3шт.)
10	Кількість трансформаторів струму нульової послідовності та їх тип	Трансформатор напруги Трансформатор власних потреб	
11	Тип обмежувача перенапруги		ТЗРП-200 (шп.) ОПН-10/11,5/550 (3шт.)
12	Кількість кабелів, мереж, переріз		ЗКАПБЕкаблш 1х 240/70
13	Обладнання, що потребує уточнення характеристик	Реле захисту Уставка захистів: МС-2 МС-3-1 Модем	MR25-F 840A/7,0A - 0,5 сек 2400A/20,0A - 0,1 сек MCL5.10
14	Додатково	Мікропроцесорний контролер Модуль 4 дискретних виходів (сигнал контакт) / 2 електро-механічних реле 250В/5А змінного струму	SafeS PM30EN Plus DIOB

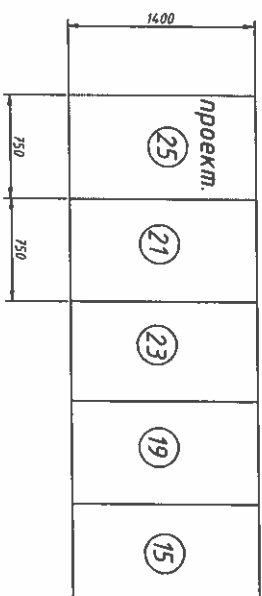

						SMS 01236714;1221;10.06.3.000000-І-ЕР
						Реконструкція комірков РЧ-10кВ ЛЕ №10/Квб «Солони» для проведення др електропунктних мереж електричних установок підручництва по виробництву харчової упаковки заводська ТОВ «ОЛДМБСГ» за адресом: Київська область, Бородяський район, смт. Велика Димерка, код мез2281920101078-0009
Зм	Київ	Арх	№доку	Підпис	Дата	
Розробий	Гаудук				2022	
Перевирд	Федоренко				2022	
Н. Контр	Макшун				2022	
ГПТ	Дада				2022	
					Отримувачи лист проєктної комісії	ТОВ «РОЗУМНИ ЕНЕРГОСИСТЕМИ»