

МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-42-60, Код ЄДРПОУ 02568182
e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, web: <http://www.ukrcsm.kiev.ua>

14.07.2010 № 21-09/348
На № _____

Директору
ТОВ „Вольта-А”

Савченко Б.Ю.


Щодо сертифікації
продукції

Орган із сертифікації ДП „УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” повідомляє, що високовольтне обладнання для промислового використання (згідно додатку до листа) не підлягає обов'язковій сертифікації та оцінці відповідності чинним в Україні технічним регламентам.

Начальник центру № 21

А.С.Глюза

526 12 65

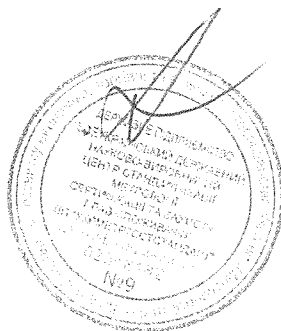

021044

Додаток до листа № 21-09/348 від 14.07.2020 р.

**** Кабельні муфти та адаптери, типу** код УКТ ЗЕД 8535, 8536

POLT(J)	EMKT	RICS	MXSU	TRAJ	RSES	SMOE
GUST(J)	EPKT	RSTI	SXSU	FCEV	RSSS	IXSU

ОНVT-145C	EHVS-145-TWS	PHVS-145	PHVS-170
ОНVT-245C (-4A)	EHVS-145-TWI	PHVX-145	PHVX-170

Стп,	КВтп,	ПКВтО,	СтпР,	ПКВтп
СПтп,	КНтп,	ПKNтО	ПСтО,	ПСПт

**** Обмежувачі перенапруги**

для напруги понад 1000 В, типу

PCA,	PDA	BOW-OCР2	DA	<u>код УКТ ЗЕД 8535</u>
PBA	PAA	HDA	DOV	BOW-MEH

**** Апаратні затискачі, з'єднувачі, наконечники**

кабельні для напруги понад 1000 В типу

EXRM	BSM	HEL,	T 82	<u>код УКТ ЗЕД 8535</u>
BLMT	BSMB	CD 82	RD 82	

**** Шафи транспозиції та заземлення екранів кабелів**

Арматура для заземлення екранів

для напруги понад 1000 В, типу

HVLB-C	HVLB-E	<u>код УКТ ЗЕД 8535</u>
EAKT		

**** Капи, рукавички та манжети ремонтні**

термоусаджувальні, ущільнювачі типу

CRSM	102L	502K	<u>код УКТ ЗЕД 3926</u>
MRSM	EPAF	102L	
RFSM			

**** Трубки кабельні термоусаджувальні, типу**

FCSM,	MWTM,	BBIT,	LVIT	<u>код УКТ ЗЕД 3917</u>
EN-CGPT,	WCSM,	BPTM	ZCSM	

**** Інструмент для зняття ізоляції та**


напівпровідного екрану кабелю, типу

IT-1000

код УКТ ЗЕД 8205

Начальник НТЦ №21

А.С. Глюза



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
DCS.0001047-21

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

11 березня 2021 до 02 березня 2024

Термін дії з

Valid from / valid until

Продукція

Product

Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, марок ВВГнг (YnKY, YnKY FLEX), АВВГнг, ВВГзнг, АВВГзнг, ВББШвнг, АВББШвнг, ВВГнг-LS (ВВГнгд), АВВГнг-LS (АВВГнгд), ВВГзнг-LS (ВВГзнгд), АВВГзнг-LS (АВВГзнгд), ВББШвнг-LS (ВББШвнгд), АВББШвнг-LS (АВББШвнгд), ПвВГнг-LS (ПвВГнгд), КВВГнг, АКВВГнг, КВВГзнг, АКВВГзнг, КВВГЭнг, АКВВГЭнг, КВББШвнг, АКВББШвнг, АКВВГнг-LS, КВВГнг-LS, АКВВГЭнг-LS, КВВГЭнг-LS, АКВББШвнг-LS, КВББШвнг-LS з номінальним перерізом жил: від 1,5 мм² до 1000,0 мм² - для силових кабелів; від 0,75 мм² до 10,0 мм² - для контрольних кабелів

код УКТ ЗЕД

27.32.13

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

перелік вимог пожежної безпеки до продукції згідно з Додатком

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'Інтеркабель Київ',

адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка,

вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864,

адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

с. Капітанівка, вул. Дачна, 5

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'Інтеркабель Київ',

адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864

Додаткова інформація

Additional information

Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, що виробляється серійно з 11.03.2021 до 02.03.2024 згідно з ТУ У 31.3-32739864-001-2004 'Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючі горіння' зі змінами №№ 1-7. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 02.03.2021 №№ 44, 45, від 03.03.2021 №№ 46, 47 ВЛ ТОВ фірма 'ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК' (атестат акредитації від 30.11.2020 № 20651), від 26.02.2016 № 21с/16 ВЛ ПрАТ 'УкрДНІКП' (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 29.02.2016 №№ 27/2-2016, 29/2-2016, 30/2-2016 НДЦ 'Пожежна безпека' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 23.02.2021 № 1457, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 17.02.2021 № 10802с4, Експертне рішення від 11.03.2021 № 10802с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник

Head

M.B.

Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі за тел. 326-64-11-91-34





Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001047-21

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

« 11 » березня 2021

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції

Клас	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ	Метод випробування	Результати випробувань, додаткова інформація
Стійкий	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 2.3.1 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючі горіння» зі змінами №№ 1-7	ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізолюваного проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт»	Відстань від нижнього краю верхнього тримача становить, мм: до верхньої границі звуженої зони: 227-243, 325-341, 377-388, 278-288 до нижньої границі звуженої зони: 500-502, 498-503, 502-503, 496-498 звужена зона становить: 259-273, 158-173, 115-125, 208-219
Стійкий	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.2 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія А»	L = 1,43 м L = 1,34 м L = 1,36 м L = 1,01 м
Тк3	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	п. 7.21 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»	$H_{CL30} = 124,23 \text{ г/м}^3$ для кабелів з індексом нг-LS (нгд)
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	п. 7.19 ДСТУ 8829:2019	$D_m = 215 \text{ м}^2/\text{кг}$ для кабелів з індексом нг-LS (нгд)
ДПК2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	ДСТУ EN 61034-2:2015 «Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги (EN 61034-2:2005, EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT)»	$I_t = 74,5 \%$ $I_f = 64,2 \%$ для кабелів з індексом нг-LS (нгд)
Кк2	п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.6 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	ДСТУ EN 60754-2:2015 «Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності (EN 60754-2:2014, IDT)»	pH ізоляції = 4,7 оболонки = 4,8 с ізоляції = 0,712 мкСм/мм = 0,711 мкСм/мм оболонки = 0,646 мкСм/мм = 0,645 мкСм/мм m _g 123 мг/г 124 мг/г для кабелів з індексом нг-LS (нгд)
-	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007, п. 1.8 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-7	-	До складу основного маркування повинно бути додучене додаткове маркування ідентифікаційних познач ПБ120000000 (для кабелів з індексом нг); ПБ123122000 (для кабелів з індексом нг-LS (нгд)) ізолюваного кабелю за вимогами пожежної безпеки

Керівник
Head

М.П.

Артем КОЗЛЕНКО



2